


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Remont posadzki garażowej przy bramie pożarowej B3-2 w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

1. SCHEMAT GARAŻU Z LOKALIZACJĄ BRAMY PPOŻ. B3-2.

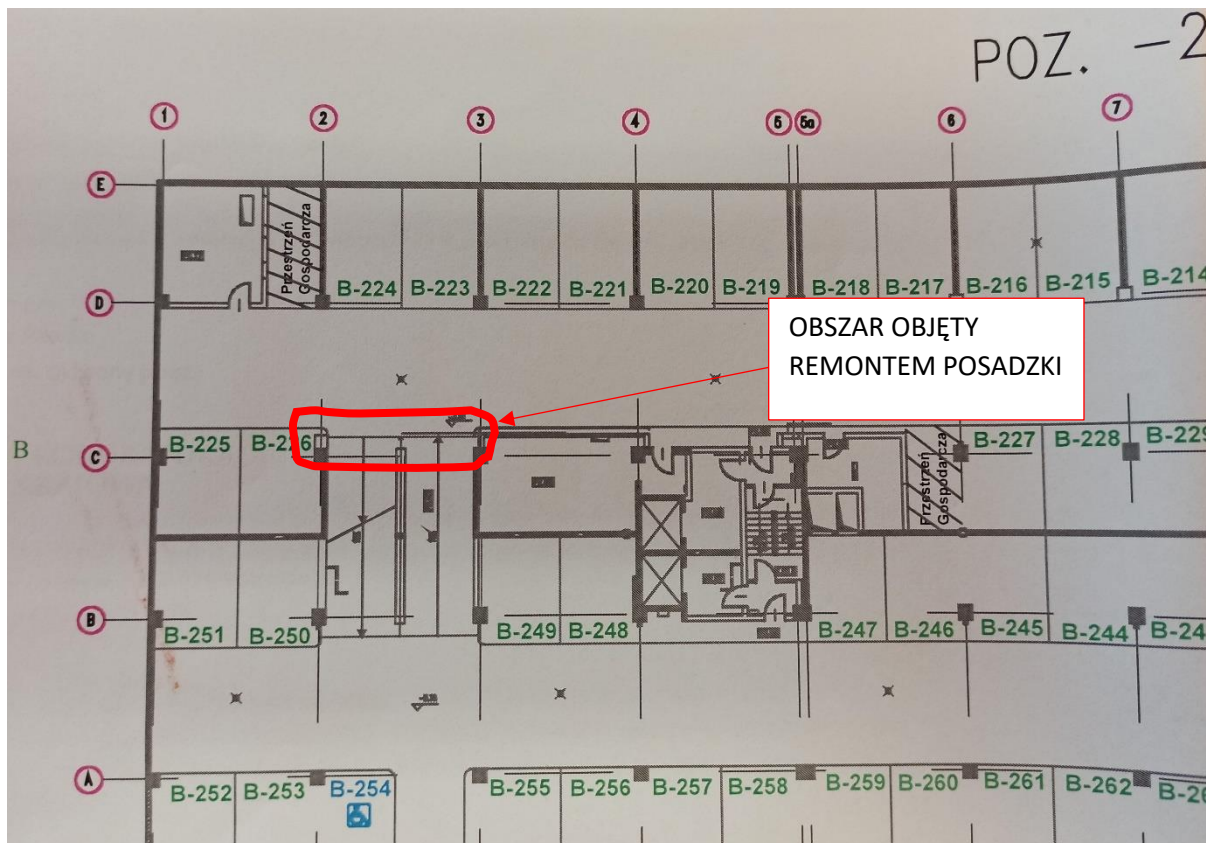

2. STAN ISTNIEJĄCY:

Aktualnie brama przeciwpożarowa B3-2 przyciera o posadzkę i nie ma możliwości jej samoczynnego przesuwu. Ponadto brak jest miejsca do regulacji bramy na prowadnicy. Przed przystąpieniem do regulacji pracy bramy konieczne jest obniżenie progu / posadzki pod bramą.

3. ZAKRES PRAC:

- 1) Sfrezowanie / zeszlifowanie podłoża posadzki betonowej w progu prowadzenia bramy ppoż. – ok. 7 mb.;
- 2) Wyprofilowanie / wyszlifowanie i impregnacja podłoża po nową posadzkę żywiczną;
- 3) Wykonanie nowej posadzki żywicznej w progu prowadzenia bramy ppoż. (rodzaj posadzki i kolorystyka zgodne ze stanem istniejącym w garażu).

4. **TERMIN REALIZACJI** – 2 tygodnie od otrzymania zamówienia (praca tylko w weekendy).
Prace będą realizowane na obiekcie czynnym – należy wykonywać po godzinach pracy użytkowników - w weekendy.

5. **ZDJĘCIA POSADZKI:**

